


PLANTA BAIXA HIDRÁULICO  
ESC: 1/50

- LEGENDA HIDROSANITÁRIO:**
- FOSSA SÉPTICA
  - SUMIDOURO
  - REGISTRO
  - RALO SIFONADO 50x50x150
  - TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA
  - TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE
  - TUBULAÇÃO ESGOTO Ø100MM
  - TUBULAÇÃO ESGOTO Ø150MM
  - HIDROMETRO "CORRSAN"
  - TUBULAÇÃO QUE "DESCE"
  - CAIXA INSPEÇÃO LOCAL
  - CAIXA INSPEÇÃO GORDURA

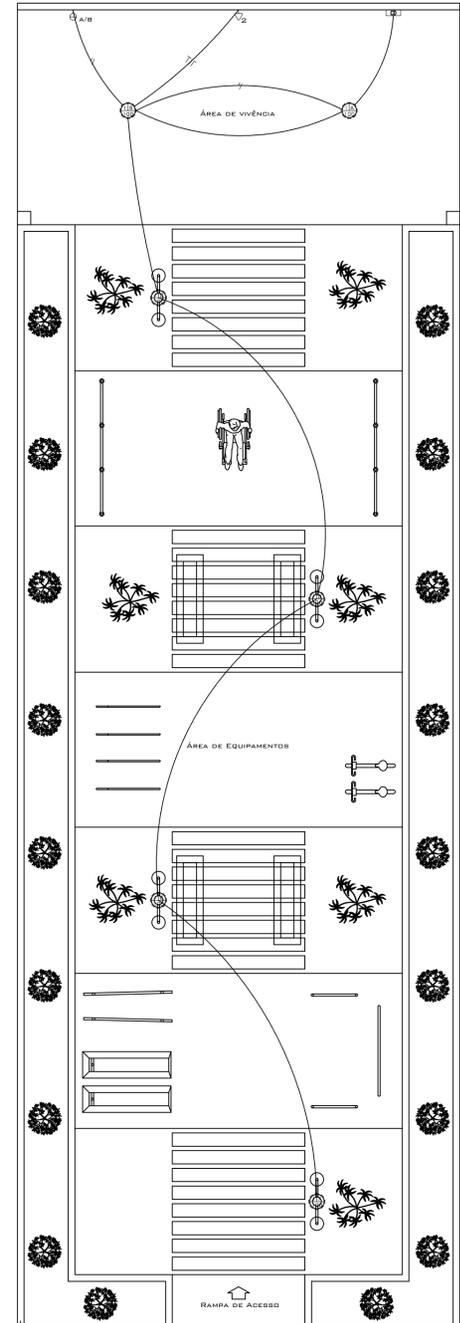


PLANTA BAIXA ELÉTRICO  
ESC: 1/50


- LEGENDA ELÉTRICO:**
- Caixa de distribuição
  - Lâmpada incandescente no teto
  - Interruptor simples
  - Interruptor duplo
  - Tomada/Interruptor 220V h=1.10m
  - Tomada 220V h=0.30m
  - Tomada 220V h=1.10m
  - Tomada 220V h=2.10m
  - Ponto telefone h=0.30m
  - Ponto TV na parede
  - Campânha e cigarra

**QUADRO DE CARGAS**





GRUPO	QTD	WATT	VA	AMPERE	TOTAL	WATT	VA	AMPERE
LÂMPADA	1	100 W	1 x 100	0,45	100	100	0,45	0,45
	2	200 W	2 x 200	0,90	200	200	0,90	0,90
	3	200 W	2 x 200	0,90	200	200	0,90	0,90
TOMADA	1	1000 W	1 x 1000	4,5	1000	1000	4,5	4,5
	2	2000 W	2 x 2000	9,0	2000	2000	9,0	9,0
	3	2000 W	2 x 2000	9,0	2000	2000	9,0	9,0
OUTROS	1	1000 W	1 x 1000	4,5	1000	1000	4,5	4,5
	2	1000 W	1 x 1000	4,5	1000	1000	4,5	4,5
	3	1000 W	1 x 1000	4,5	1000	1000	4,5	4,5
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>11100</b>	<b>11100</b>	<b>11,40</b>	<b>4,5</b>

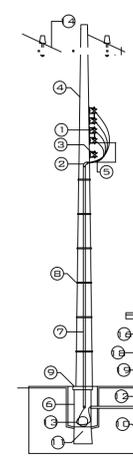

- DETALHE ENTRADA SEM ESCALA**
- 1 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA RGE
  - 2 CABEÇOTE PARA ELETRODUTO Ø 2"
  - 3 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA DI TELEFONIA
  - 4 POSTE DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
  - 5 CABOS COM ISOLANTE PVC (0,6/1 KV)
  - 6 CAIXA DE PASSAGEM (650 x 850 x 800 MM)
  - 7 ELETRODUTO PVC Ø 2"
  - 8 CINTA GALVANIZADA Ø 3/4"
  - 9 TAMPA DE FERRO PADRÃO R.G.E (650x850)
  - 10 ATERRAMENTO
  - 11 DRENO COM BRITA
  - 12 CURVA 90° Ø 1/2"
  - 13 FOLGA DE CABO 2,00M
  - 14 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DA R.G.E A.T. 23.1 KV
  - 15 ELETRODUTOS PVC 2x Ø 1"
  - 16 QUADRO DE MEDIÇÃO RGE
  - 17 PINGADEIRA
  - 18 MURETA DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS
  - 19 D.G. Nº 4 = 600x600x200 MM

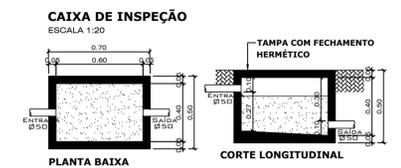

**FOSSA SÉPTICA CONFORME NORMA NBR 7229/93 ESCALA = 1 : 20**

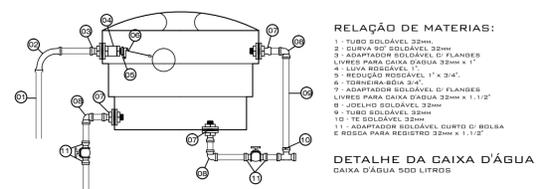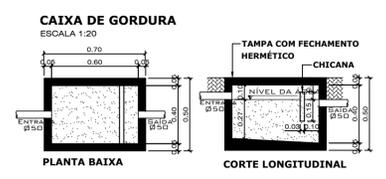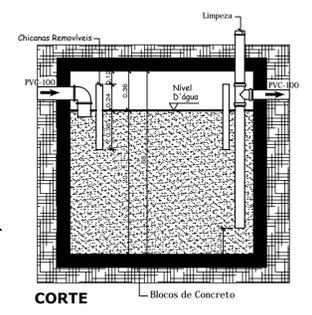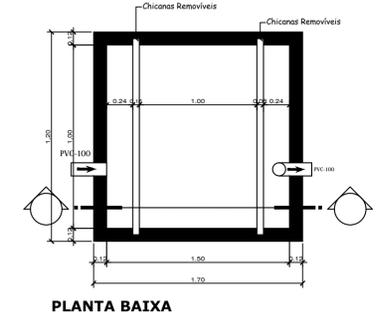

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANANDUVA**

FONE: 54 - 3343 - 1266  
pmsan@turbo.com.br  
Av. FIORENTINO BACHI, 673 - 99840-000 - SANANDUVA - RS

PROJETO: ACADEMIA DE SAÚDE

ENDEREÇO: RUA EXPEDICIONÁRIO ANTÔNIO LASKOSKI

PROPRIETÁRIO: Prefeitura Municipal de Sananduva

DESENHO: CARINE

ÁREA: 300,00m²

RESP. TÉCNICO:

ESCALA:

PRANCHA: Arqª e Urbª Carine de Souza CAU A83089-5

DATA: OUT/15

**03**